


SCHEMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU

OHŘEV TEPLÉ VODY. ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO
V ZÁVISLOSTI NA VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO ZAŘÍZENÍ.
(DODÁVKA PROFESE ÚT)

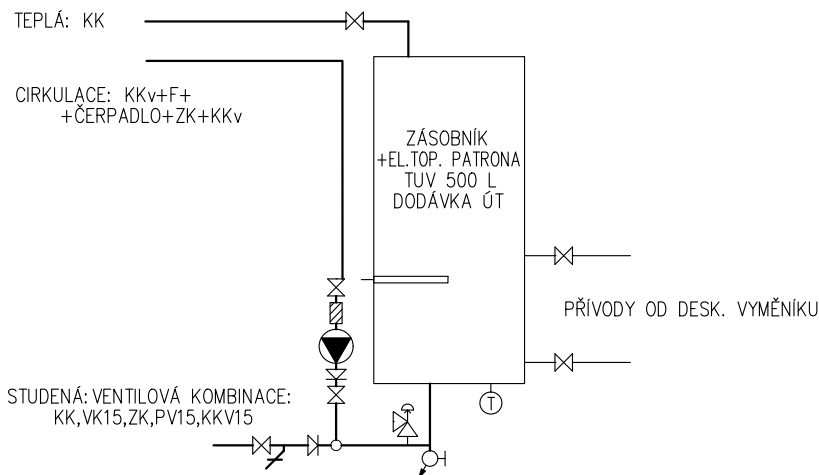

	KKV15	VENTIL NA HADICI
	KK, KK	KULOVÝ KOHOUT (*DN ZÁVISÍ NA OSAZENÉM VÝROBKU)
	KK15v	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
	ZK15	ZPĚTNÁ KLAPKA
	RV15	ROHOVÝ VENTIL
	F32	FILTR
	ČČ	CIRKULAČNÍ ČERPADLO KSB RIO–THERM N20–15, S–150
	PV15	POJISTNÝ VENTIL ROHOVÝ

DIMENZE A SCHEMA ZAPOJENÍ BUDOU UPRAVENY
DLE DOPORUČENÍ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE V DALŠÍM STUPNI PD

Zodpovědný projektant	ING.V. KVĚTOŇOVÁ	ING.VLADIMÍRA KVĚTOŇOVÁ V násypu 195/3, 152 00 Praha 5 telefon 251555713, 604670372 IČO 16075927, DIČ CZ535222105 e-mail: vkvetonova@centrum.cz	
Vypracoval	ING.V. KVĚTOŇOVÁ		
Stavební úřad			
Investor	OBEC KOSTELNÍ LHOTA č.p.6		
Stavba Stavební úpravy mateřské školky v Kostelní Lhotě č.p. 28		Datum 09.2014	Formát 1 A4
		St.proj.dok. PROJEKT PRO ST.POVOLENÍ	
		Zak.číslo VK092014	
Obsah ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SCHEMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV		Měřítko	Číslo výkresu
			4